


Water Team S.r.l.

Andamento stabilità Biossido di cloro (ClO₂) e sottoprodotti

Settimane	0	2	3	5	8
gg	8	10	11	13	16
	2/19/2016	3/2/2016	3/9/2016	3/21/2016	4/16/2017
mg/l ClO ₂	3206.25	2700	2047.5	1912.5	301
Cl ₂	195.25	124.25	41.4	94.67	12
NaClO ₂	113	90.4	0	0	0
NaClO ₃	1177.05	2247.9	2858.6	3000.15	3010

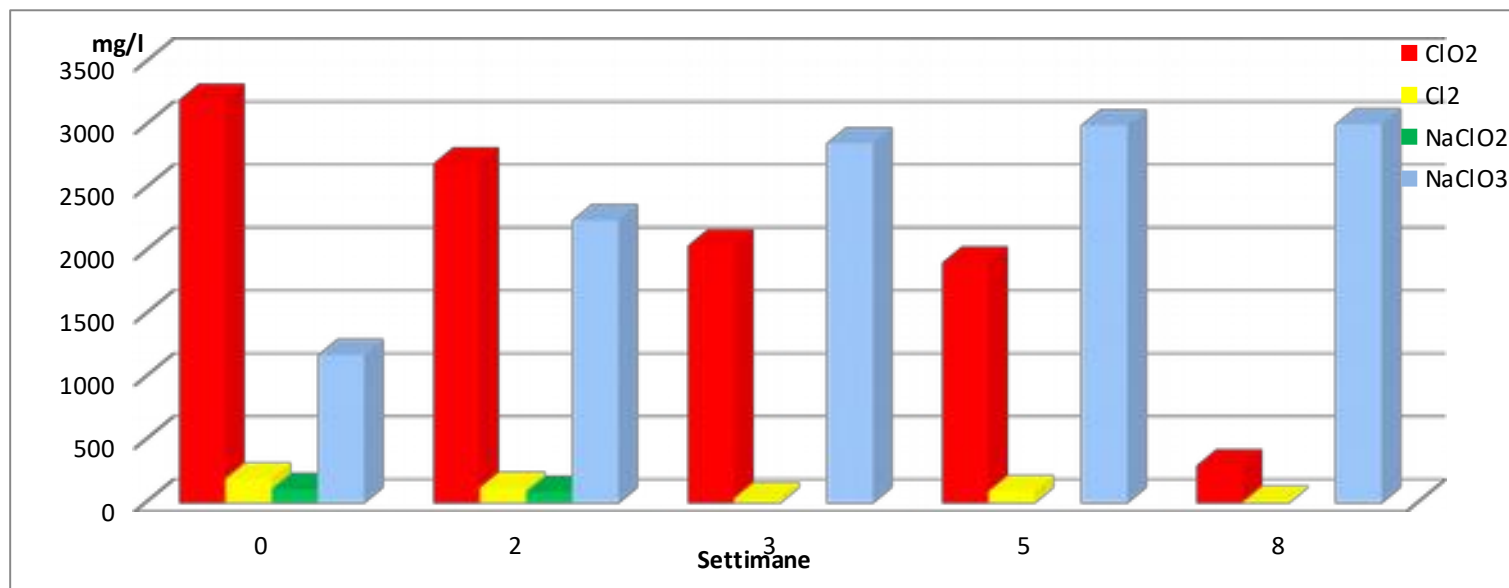

WTD806

Water Team Srl

NaClO₂ ppb

Rientra nella norma dopo 5 h dalla reazione di preparazione